广检集团
GTTC

检　测

报告编号：

委托单位：广州

检测类别：

报告日期：

广州检验检

（检

1.

2. 本报 本机
本机 验测

3. 术责 对委
对本 有疑
编号 结
机构 是出
保存 怒
本报 无效
本报 机构
本报 使用
经 面

本机
联系 沟通
邮政 地址: 号禹
业务 编码:
投诉 电话: 577
传 电话: 130
真: 1306

报告编
报告审辑:
报告签核:
发:

广州检验

1 基本

任务来源

委托单位

单位地址

受测单位

单位地址

联系人

联系电话

采样日期

分析日期

样品类别

2 检测内

环境条件

检测点位

5 粗格栅房

备注

注：1、采样

2、“ND”

广州检验检测认证集团有限公司

环境条件	天气状况：晴，温 风速：	
检测点位	检测项目（单位）	
○1#上风向参照点 1#	氨（mg/m³）	
	硫化氢（mg/m³）	
	臭气浓度（无量纲）	
○2#下风向监测点 2#	氨（mg/m³）	
	硫化氢（mg/m³）	
	臭气浓度（无量纲）	
○3#下风向监测点 3#	氨（mg/m³）	
	硫化氢（mg/m³）	
	臭气浓度（无量纲）	
○4#下风向监测点 4#	氨（mg/m³）	
	硫化氢（mg/m³）	
	臭气浓度（无量纲）	
备注：1、采样依据：HJ/T 55-2000 大 2、“ND”表示检测结果低于方法		

点位编号及名称	甲烷	甲烷百分比浓度（%）	氨	硫化氢	臭气浓度
备注：1、采样依据：《					
2、“ND”表示					

表 2-3 有组织废气检测结果

检测项目	废气	废气	废气	废气
检测				
	8.			
	1.26			
	0.			
	0.0			

/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及其修改单。
结果低于方法检出限。

环境条件	检测

表 2-4 噪声检测结果

状况：晴，风速：1.8 m/s

编号	检测点位	检测项目及		
		主要声源	昼间	Leq
▲1#	厂界西面外	工业噪声		
▲2#	厂界南面外			
▲3#	厂界东面外			
备注：1、昼间噪声检测时				
2、厂界北面二期				

间：12:37-13:01；夜间噪声
工，取消噪声监测。

3 测点分布示

（注：▲代表噪

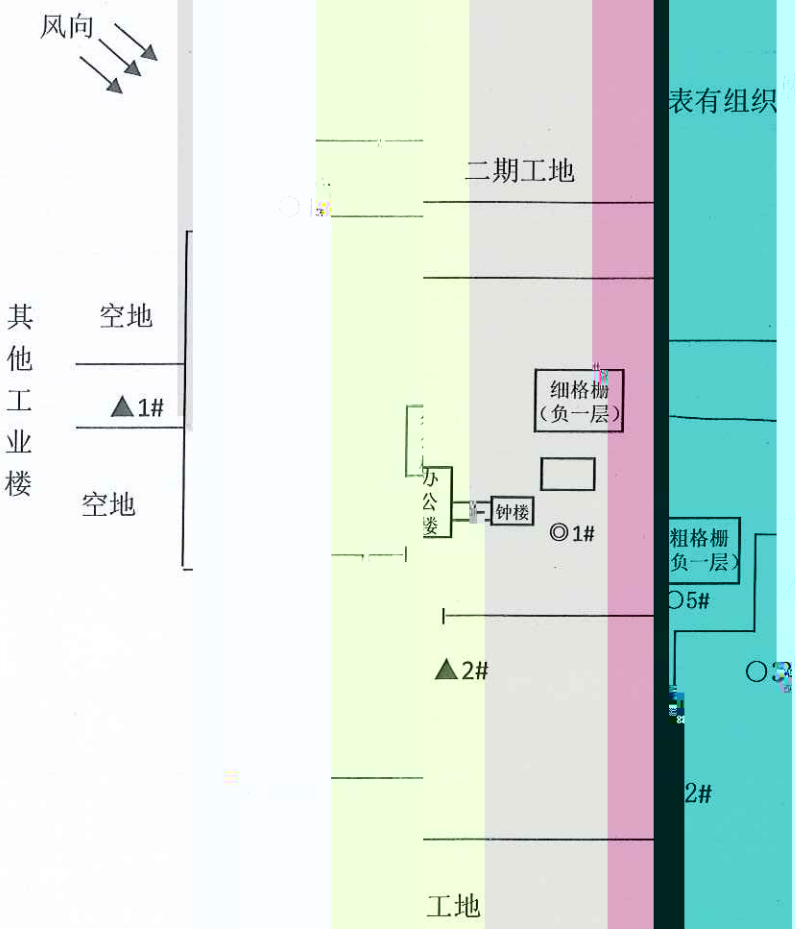

广州检

4 质量

集团有限公司

室内空白	
类型	
室内空白	
现场空白	
无氨水的样	
室内平行样	
样品名称	
室内平行	
现场平行	
标准样品或	
质控类型	
校准点	
质控类型	
标准样品	
备注：1、"N	

表 3-1 无组

试剂空白										
项目	检测结果（μg）									
烷	N									
化氢	<0.07 μ									
氢	0.01									
化氢	<0.07 μg									
氢	0.015									
氢	0.011									

样分析										
目	检测结果（									
	172									
	0.08									
	0.28									
氢	0.002									
	0.003									

品分析										
目	检测结果（μ									
	测定值									
	19.322									
	18.847									

目										
	样品编									
	GSB07-323									

结果低于方法检出限。

报告

废气质量控制

号：GJGK 201911W0155

废气质量控制										
果										
	0 mL									
os										
	0 mL									
A										
	检测结果（									
m³）										
178										
0.10										
0.26										
.002										
.003										
	检测结果（mg/L）									
mol）										
标准值										
9.74										
9.74										
	检测									
014	定值									
	.16									

控制范围										
	0.06 mg/m³									
	07 μg/10 mL									
	0.030 Abs									
	07 μg/10 mL									
	0.030 Abs									
	0.036 Abs									

相对偏差（										
	1.7									
	11.1									
	3.7									
	0.0									
	0.0									

允许相对偏差（%）										
	≤20									
	≤20									
	≤20									

相对误差（										
	-									
	2.1									
	4.5									

允许相对误差（%）										
	≤10									
	≤10									

果（mg/L）										
标准值										
17±0.06										

广州检 集团有限 公司

| 室内空白 | | |